

松阪市消防団員用 ゴム長靴（ステンレス板入）【単価契約】 別紙仕様書


1. 適用範囲

本仕様書は、松阪市消防団において購入する「松阪市消防団員用ゴム長靴（ステンレス板入）」（以下本品という）について規定する。

2. 構造及び名称

本品の構造及び名称は図1に示すとおりである。
但し図による各部の形状は多少の相違を認める。

(図1)

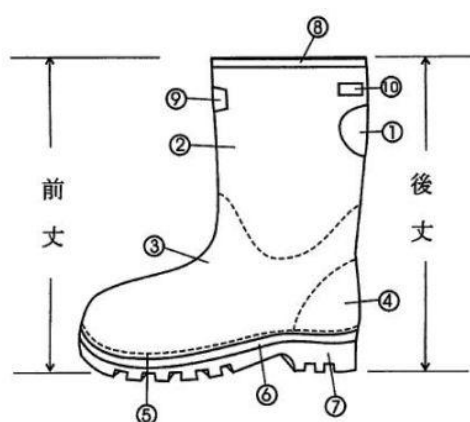

番号	名称	番号	名称
1	裏布	6	外巻付テープ
2	胴ゴム	7	本底
3	胛ゴム	8	化粧テープ
4	後バチ	9	製品マーク 六角黄桜団
5	巻付テープ	10	ネームマーク

3. 生産サイズ

24.0cm 24.5cm 25.0cm 25.5cm 26.0cm 26.5cm 27.0cm 28.0cm 29.0cm

4. 使用材料

ゴム 全て組成の均等なもので、JIS規格を保持する配合でなければならない。

綿布 裏生地として使用する綿布はメリヤスで破裂強さ 400KPa を保持するものでなければならない。

中敷 踏み抜き防止として中底と中芯の間に厚さ 0.4mmのステンレス板を使用し、踏み抜き性能 1100N 以上 (JIS規格 T8101)を有すること。

その他 製品マークは靴正面、化粧テープ下にゴムマークを貼り付けるものとする。

5. 品質

①外観

形状が均整で次の項に適合するものでなければならない。

イ 本底、かかと部、胴部、甲部、ヒール、中貼り、マーク、その他貼り合わせ部分の密着が良好で、ゴム離れ・布離れ等の欠点がないこと。

ロ 使用上有害なキズ、亀裂等の欠点がないこと。

- ハ 外観を損ずるような汚れ、斑点、その他欠点がないこと。
- ニ 本底には、用途に適した滑り止めのための意匠があること。
- ホ 裏付製品の裏布に用いる布は、染色されたものであり、染めむらがないこと。
- ヘ エナメルを塗布したものにあっては、エナメルが剥げ難く、塗布面が概ね平滑で艶があり、十分に乾燥していなければならない。

②厚み

(単位mm)

本 底					胴
踏まず部	踏付主要部		かかと部		
	山含まず	山含む	山含まず	山含む	
2.80 以上	2.80 以上	8.00 以上	18.00 以上	18.00 以上	1.20 以上

③性能

項 目 別		性 能	
		引張強さ	伸び
引張試験	本底	8.90MPa 以上	350%以上
	胴ゴム	12.8MPa 以上	420%以上
老化試験	残留率	80%以上	80%以上
耐寒性	胴・本底	異常があつてはならない	
布破裂試験	裏布	400KPa 以上	
熱湯に対する染色堅ろう度		3 級以上	

④製品寸法

(単位mm)

サイズ	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	28.0	29.0
前 丈	270	270	280	280	290	290	290	290	290
後 丈	270	270	280	280	290	290	290	290	290

注) 上記②厚み及び④製品寸法のサイズについては約表記とする。

6.検査

全数外観検査を行い、抜取による JIS 検査項目について検査照合し、合格の可否を決定する。