

分析結果報告書

発行番号：E151044 - 1/1

受付番号：G2014-07383

発行年月日：平成27年6月11日

松阪市長 様

件名：

松阪市第二清掃工場ダイオキシン類等調査業務

事業者：中外テクノス株式会社

住所：広島県広島市西区横川新町9-12

事業所：関東環境技術センター

所在地：千葉県緑区大野台2丁目2番16

TEL：043-295-1101

計量証明登録番号：千葉県 第521号

計量管理者 小野 諭一郎

分析責任者 松本 茂之



ご依頼による分析結果を、下記のとおり報告致します。

採取場所：松阪市第二清掃工場

採取年月日：平成27年6月1日

試料名：1000kVA三相変圧器

機器名	型式	容量	製造者	製造年	製造番号	ポリ塩化ビフェニル (mg/kg)	PCB廃棄物
1000kVA 三相変圧器	—	1000kVA	三菱電機株式会社	1983年	—	7.0	該当

分析方法	絶縁油中の微量PCBに関する簡易測定法マニュアル (平成23年5月第3版) 2.1.2 加熱多層シリカゲルカラム/アルミナカラム/キャピラリーGC/ECD法	定量下限値 0.15	—
------	--	---------------	---

特記事項

〈PCB廃棄物〉・「該当」：PCB廃棄物に該当する（基準値（0.5mg/kg）を超過している）

・「該当しない」：PCB廃棄物に該当しない（基準値（0.5mg/kg）以下である）

『当該廃重電機器等に封入された絶縁油中のPCB濃度が処理の目標基準である0.5mg/kg以下であるときは、当該廃重電機器等は、PCB廃棄物に該当しない』（環廃産発第040217005号 H16.2.17通達による）
mg/kgはppmと同一の濃度単位である。

検 査 報 告 書

松阪市清掃課 殿

計量証明事業愛知県知事登録 第 275 号
株式会社 テクノ中部 測定分析部
名古屋市港区大江町 3 番 12

件 名	絶縁油 PCB 分析
試料の種類	絶縁油

上記試料に対する測定結果をつぎのとおり報告します。


測定結果

分析項目	単位	分析結果	定量 下限	識別記号等
PCB	mg/kg	0.9	0.3	容 量 : 300kVA 製 造 年 月 : 1978 年 12 月 形 式 : HT514238 製 造 者 : 富士電機 製 造 番 号 : 7866622

* 分析方法 : GC-MS/NCI 直接希釈注入法

* ND は、定量下限未満を示す。

測定方法分析フロー

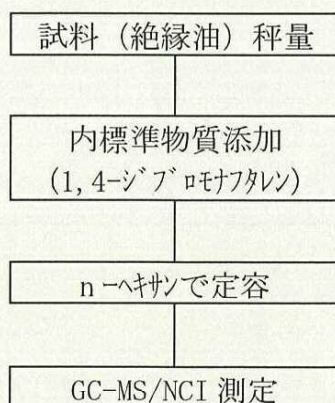

検 査 報 告 書

松阪市清掃課 殿

計量証明事業愛知県知事登録 第 275 号
株式会社 テクノ中部 測定分析部
名古屋市港区大江町 3 番 12

件 名	絶縁油 PCB 分析
試料の種類	絶縁油

上記試料に対する測定結果をつぎのとおり報告します。


測定結果

分析項目	単位	分析結果	定量 下限	識別記号等
PCB	mg/kg	1.7	0.3	容 量 : 75kVA 製 造 年 月 : 1978 年-月 形 式 : FH75TE5-75 製 造 者 : 富士電機 製 造 番 号 : A941

* 分析方法 : GC-MS/NCI 直接希釈注入法

* ND は、定量下限未満を示す。

測定方法分析フロー

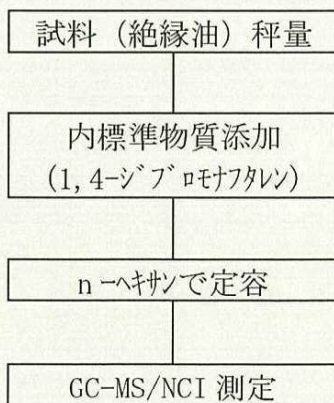

検 査 報 告 書

松阪市清掃課 殿

計量証明事業愛知県知事登録 第 275 号
株式会社 テクノ中部 測定分析部
名古屋市港区大江町 3 番 1-2

件 名	絶縁油 P C B 分析
試料の種類	絶縁油

上記試料に対する測定結果をつぎのとおり報告します。

測定結果

分析項目	単位	分析結果	定量 下限	識別記号等
PCB	mg/kg	24	0.3	容 量 : 500kVA 製 造 年 月 : 1979 年 1 月 形 式 : HT514238 製 造 者 : 富士電機 製 造 番 号 : 7966623

* 分析方法 : GC-MS/NCI 直接希釈注入法

* ND は、定量下限未滿を示す。

測定方法分析フロー

