

松阪市洪水ハザードマップ
 榊田川水系⑥

令和7年3月作成



このマップについて

このマップは、榊田川水系について、水防法の規定により指定された想定し得る最大規模の降雨による洪水浸水想定区域、浸水した場合に想定される水深、ならびに各地区の避難先を示したものです。

洪水浸水想定区域図は、マップ作成時において榊田川水系の各河川の河道及び洪水調整施設の整備状況を勘案して想定し得る最大規模の降雨に伴う洪水により堤防が決壊し、氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。

また、家屋倒壊等氾濫想定区域とは、洪水時において、家屋の倒壊・流出をもたらすような堤防決壊に伴う激しい氾濫流や河岸侵食が発生することが想定される区域です。

なお、このシミュレーションの実施にあたっては、支川の(決壊による)氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨による氾濫、高潮及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この洪水浸水想定区域に指定されていない区域においても浸水が発生する場合や、想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。

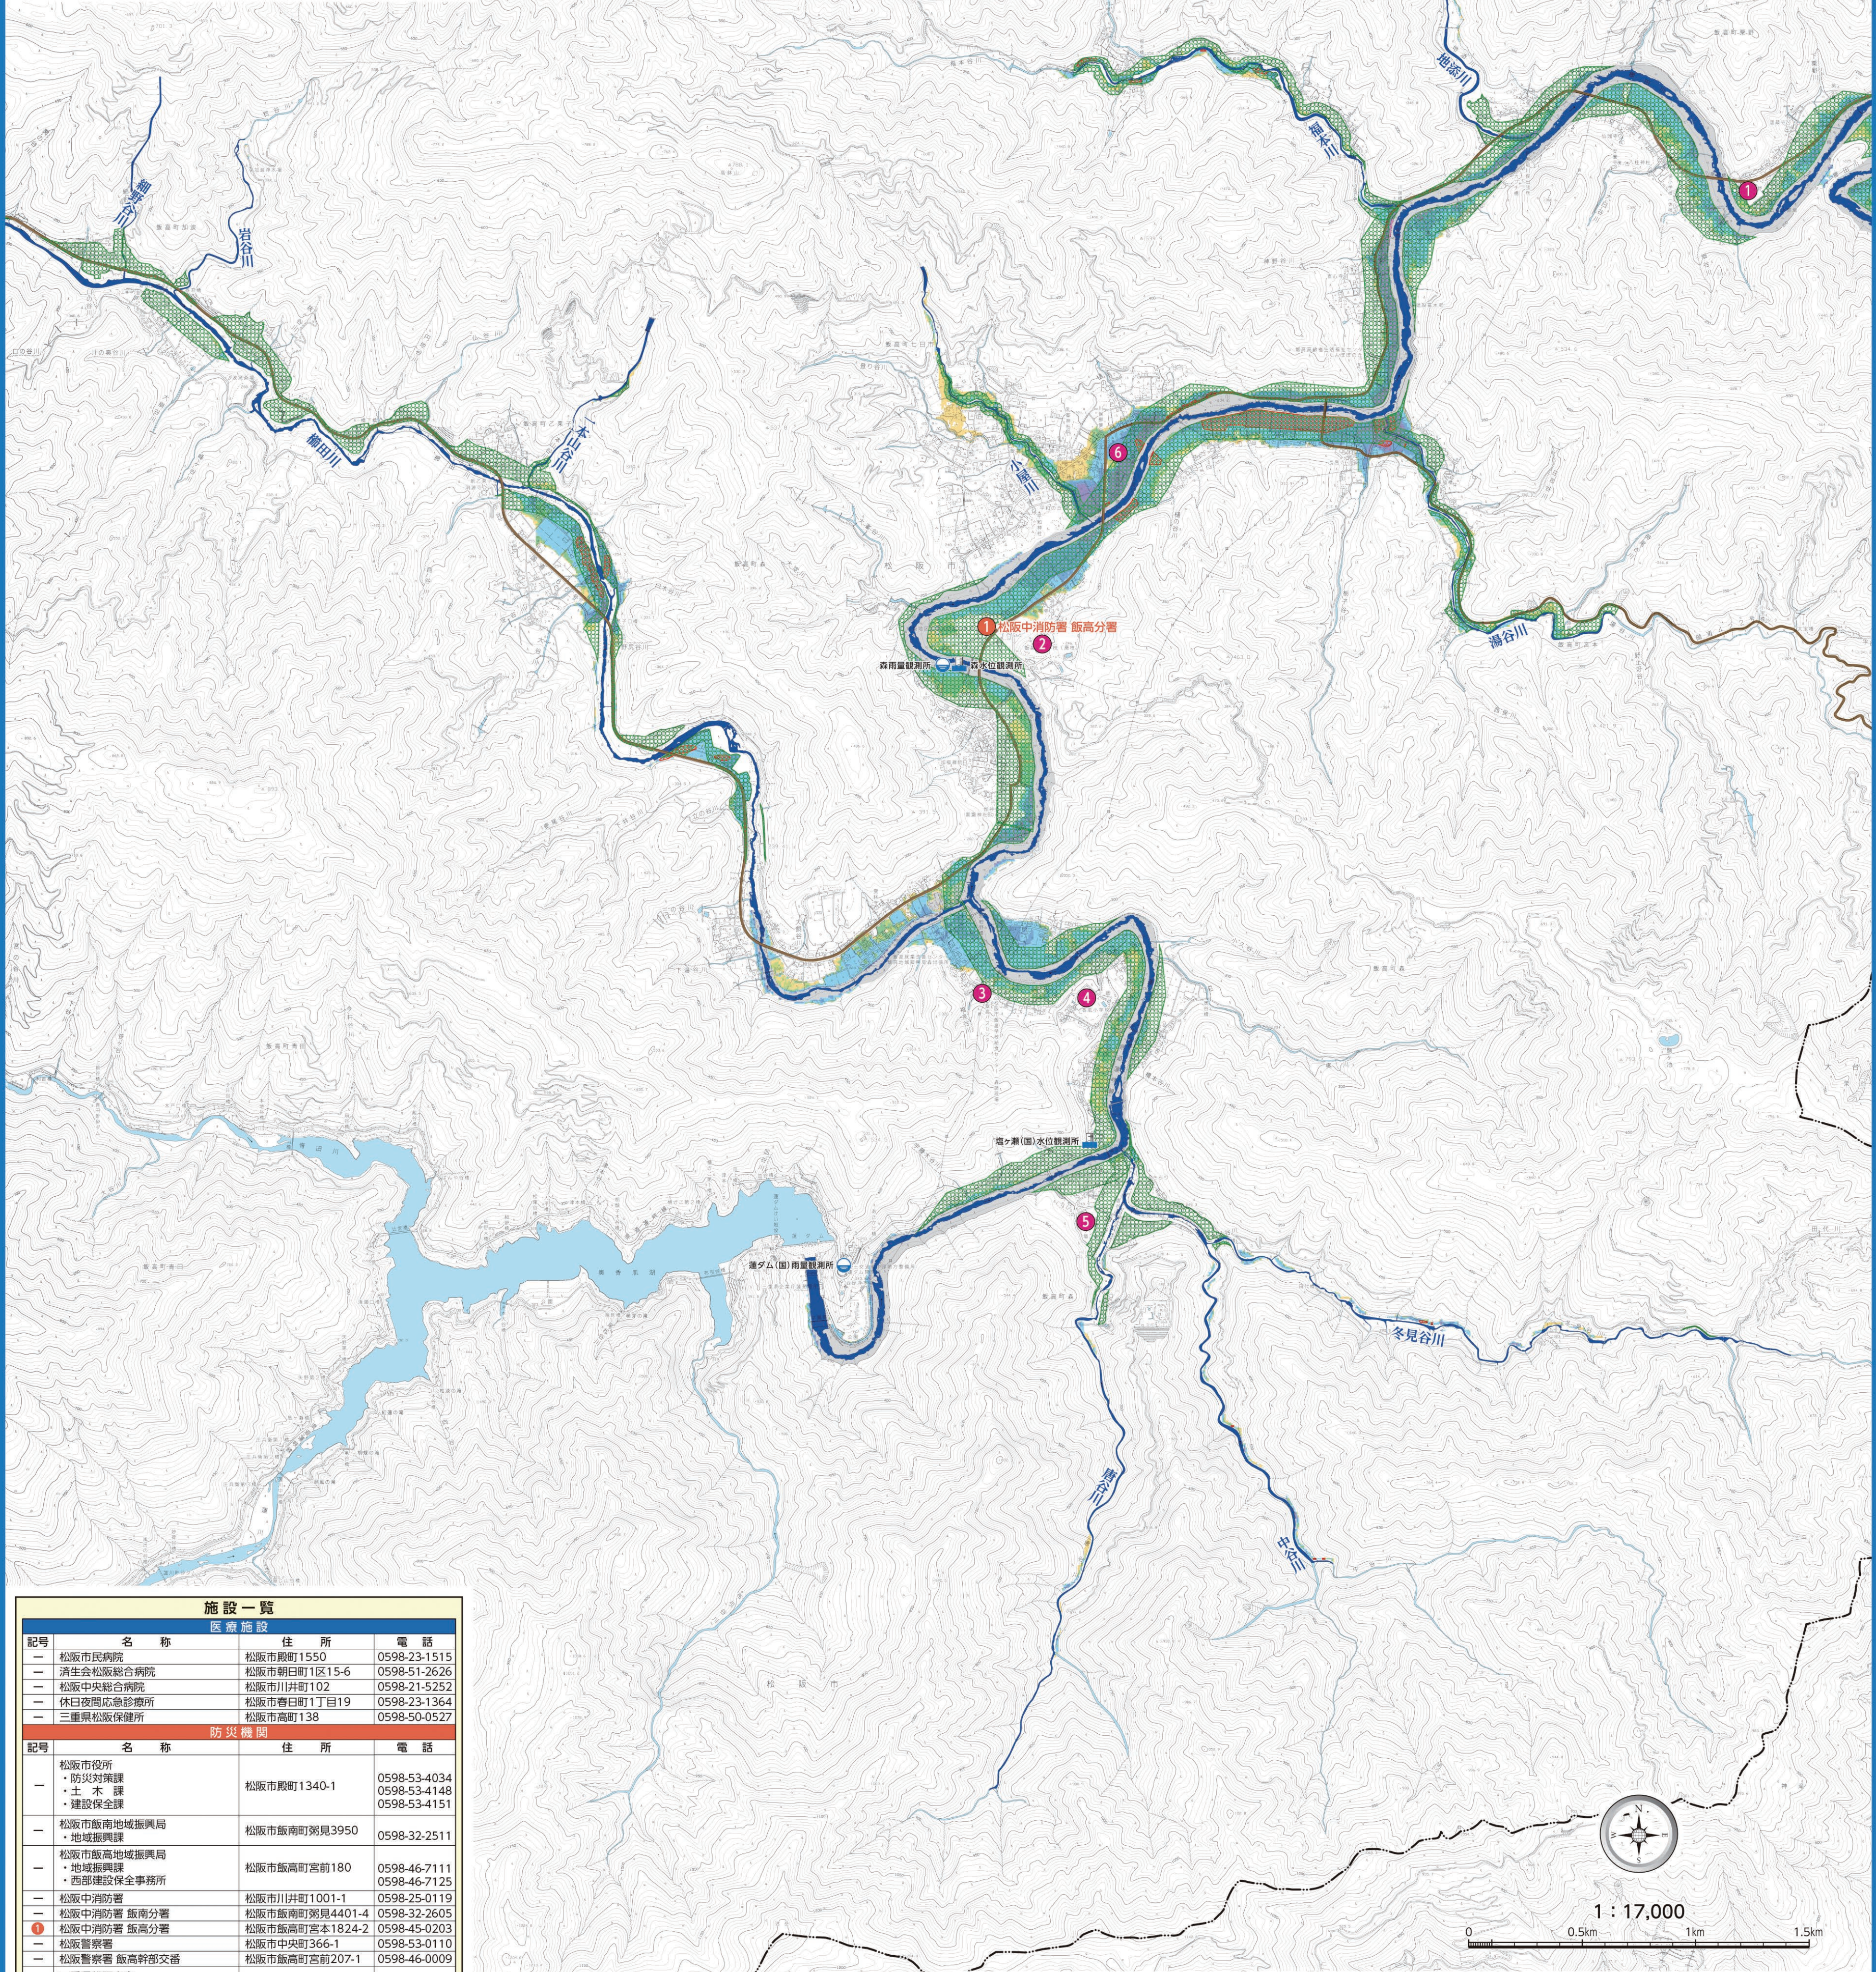
このマップについてのお問い合わせ先
 松阪市役所 建設部 土木課
 〒515-8515 松阪市殿町 1340-1
 Tel. 0598-53-4148
 Eメールアドレス dob.div@city.matsusaka.mie.jp



避難先一覧

番号	名 称	所 在 地	電話番号	浸 水 深	洪 水 時 の 避難 (階数)
①	栗野コミュニティセンター	松阪市飯高町栗野 589	—	区域外	区域外
②	旧飯高西中学校 (体育館) ※	松阪市飯高町宮本 216	—	区域外	区域外
③	旧飯高西中学校 (校舎) ※	松阪市飯高町宮本 216	—	区域外	区域外
④	保健センター	松阪市飯高町森 1407	45-0029	区域外	区域外
⑤	香取小学校 (体育館)	松阪市飯高町森 1810-2	45-0152	区域外	区域外
⑥	香取小学校 (校舎)	松阪市飯高町森 1810-2	45-0152	区域外	区域外
⑦	グラウンドゴルフ場 ※	松阪市飯高町森 2199-1	45-0504	区域外	区域外
⑧	総合開発センター	松阪市飯高町七日市 850	45-0210	3.0m～5.0m	△
⑨	たんぽぽの丘	松阪市飯高町重永 72-1	45-1125	区域外	×
⑩	B&G海洋センター	松阪市飯高町七日市 834	45-0471	3.0m～5.0m	×

×：河川の氾濫や決壊時には水没または倒壊するおそれがある施設。
 ※：台風などの風水害時には直ちに開設しない施設。
 △：河川水位の上昇によっては、避難が必要な施設。
 注：他の河川の浸水想定区域と重なる場合は、深い方の浸水深を表示。
 区域外：このハザードマップでは区域外であるが、他のハザードマップで浸水が示されている可能性があることに注意する。

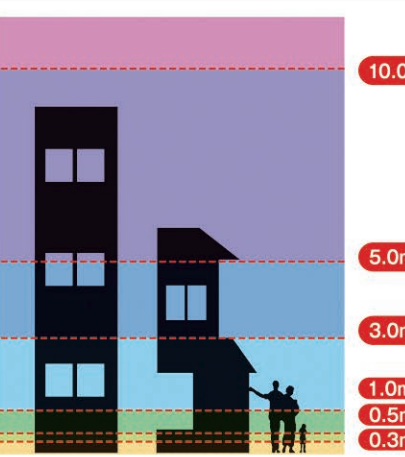



施設一覧			
医療施設			
記号	名 称	住 所	電 話
—	松阪市民病院	松阪市殿町1550	0598-23-1515
—	済生会松阪総合病院	松阪市朝日町1区15-6	0598-51-2626
—	松阪中央総合病院	松阪市川井町102	0598-21-5252
—	休日夜間応急診療所	松阪市春日町1丁目19	0598-23-1364
—	三重県松阪保健所	松阪市高町138	0598-50-0527
防災機関			
記号	名 称	住 所	電 話
—	松阪市役所 ・防災対策課 ・土木課 ・建設保全課	松阪市殿町1340-1	0598-53-4034 0598-53-4148 0598-53-4151
—	松阪市飯南地域振興局 ・地域振興課	松阪市飯南町粥見3950	0598-32-2511
—	松阪市飯高地域振興局 ・地域振興課 ・西部建設保全事務所	松阪市飯高町宮前180	0598-46-7111 0598-46-7125
—	松阪中消防署	松阪市川井町1001-1	0598-25-0119
—	松阪中消防署 飯南分署	松阪市飯南町粥見4401-4	0598-32-2605
①	松阪中消防署 飯高分署	松阪市飯高町宮本1824-2	0598-45-0203
—	松阪警察署	松阪市中央町366-1	0598-53-0110
—	松阪警察署 飯高幹部交番	松阪市飯高町宮前207-1	0598-46-0009
—	三重県松阪庁舎 ・松阪地域防災総合事務所 地域調整防災室 ・松阪建設事務所 保全室	松阪市高町138	0598-50-0503 0598-50-0578
ライフライン			
記号	名 称	住 所	電 話
—	中部電力パワーグリッド株式会社松阪営業所	松阪市堤岸町454-5	0120-923-286
—	中部電力パワーグリッド(株)三重支社	津市丸之内2-21	0120-923-246
—	東邦ガス(株)松阪事業所	松阪市京町1区30-4	0570-783-987
—	松阪市上下水道部	松阪市殿町1340-1	0598-53-4378
—	西部水道浄化槽事務所	松阪市飯高町宮前180	0598-46-7123
—	西日本電信電話株式会社三重支店	津市桜橋2-149	113
公共交通施設			
路線名	施設名称	住 所	電 話
近 鉄	伊勢中川駅	松阪市通野中川新町1丁目93	0598-42-1101
—	松 阪 駅	松阪市京町1区43-1	—
J R	松 阪 駅	松阪市京町301	—

記号欄で「—」と表示されている施設については、このマップの範囲より外側にある施設です。

記号欄が「—」と表示されている施設については、このマップの範囲より外側にある施設です。

凡 例			
①	退 避 先	J R 鉄道	道
②	津波一時避難ビル	国	道
③	医 療 施 設	市	界
④	防 災 機 関	河川水位観測所	
⑤	ラ イ フ ラ イ ン	雨 量 観 測 所	
⑥	—	アンダーパス (地下道)	

浸水深区分		洪水浸水深凡例		避難行動	
10.0m 以上の区域		家屋倒壊等氾濫想定区域		氾濫流  河岸侵食 	堤防決壊等に伴う氾濫流で木造家屋が倒壊するおそれがあることから、早期の立退き避難が必要。
5.0～10.0m 未満の区域		家屋が水没するおそれのある区域			最上階が浸水するおそれがあることから、早期の立退き避難が必要。
3.0～5.0m 未満の区域		その他の浸水想定区域			床上・床下浸水が想定されることから、立退き避難が望ましいが、状況に応じて、自らの判断により屋内安全確保も良い。
1.0～3.0m 未満の区域					
0.5～1.0m 未満の区域					
0.3～0.5m 未満の区域					
0.3m 未満の区域					
河川等範囲					
		浸水想定区域外		このハザードマップでは区域外であるが、他のハザードマップで浸水が示されている可能性があることに注意する。	